



SecureBox LPS Power 500 Plus

Sicherheitsstromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung (LPS-System, Low Power Safety Supply System) - DIN EN 50171

Zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit 4 oder 8 Endstromkreisen, im Umschaltbetrieb mit Begrenzung der Ausgangsleistung auf 500 W / 3h oder 200 W / 8h. Das LPS II ist dafür vorgesehen, bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung die Sicherheitsbeleuchtung DIN EN 50172 (VDE 0108-100) zu versorgen.

Die VRLA-Batterie verfügt über eine Lebenserwartung von 10 Jahren (Long-Life). Bedienung und Anzeige der Prüfergebnisse erfolgen über ein Multi-Touch-Display. Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch nach Aktivierung. Schaltungsarten der Stromkreise und Betriebsarten der Notleuchten sind frei parametrierbar.

Das LPS II verfügt über einen Web-Server mit Netzwerkanschluss, auf welchen mittels Web-Browser zugegriffen werden kann. Im Web-Server können bis zu 200 Gebäudepläne hinterlegt werden, auf denen die Montageorte der Notleuchten und deren Betriebszustand dargestellt werden können.

Hinweis: Die mit * gekennzeichneten LPS benötigen einen Elektr. Betriebsraum, s. M-EltBauVO 22.02.2022, Batterie > 2 KWh.




Ausstattung

- max. Leistung 500 W / 3h oder 200 W / 8h
- 4 oder 8 Endstromkreise (1,0 A) mit Stromkreis- und Einzelleuchtenüberwachung
- Leuchten frei über das LPS und / oder den Leuchtenbaustein in BS / DS programmierbar (nur mit optionalem ELC-Adressbaustein)
- 5" Multitouchfähiges Farbdisplay inkl. USB-Anschluss zum Anschluss eines externen Speichers, einer Tastatur oder Maus
- Automatische Inbetriebnahme
- 4 potentialbehaltene Eingänge (230 V) für Lichtschalterstellungsabfrage (frei programmierbar)
- 4 potentialfreie Steuereingänge (frei programmierbar)
- 4 Relaisausgänge für Meldungen (frei programmierbar)
- 1 Anschluss für Melde- und Bedientableau MFT4
- 1 Anschluss als überwachte Sicherheitsschleife für externen Phasenwächter
- 1 Kontakt für Notlichtblockierung in Betriebsruhezeiten
- 24 Gruppen frei programmierbar
- 24 Timer frei programmierbar
- Geeignet zum Betrieb richtungsvariabler Leuchten (RIVA / nur mit ELC-Adressbaustein)
- Möglichkeit der Abschaltung von einzelnen Stromkreisen im Batteriebetrieb (Zeit einstellbar)
- RJ-45 TCP-IP Netzwerkanschluss
- Integrierter Web-Server mit Visualisierung der Montageorte der Notleuchten
- Web-Visualisierung von bis zu 125 LPS II - Geräten

Technische Daten

Anschlussspannung	1/N/PE AC 50 Hz 230V
Externe Vorsicherung	16A
Systemspannung	24 V / 230V AC / DC
Abgangsklemmen	1,5 mm² bis 2,5 mm²
Material	Stahlblech
Farbe	anthrazitgrau
Umgebungstemperatur	5°C bis +30°C
Kabeleinführung	von oben und hinten
Abmessungen (B x H x T)	454 x 959 x 172 mm
Gewicht ohne Batterien	24,00 kg
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I

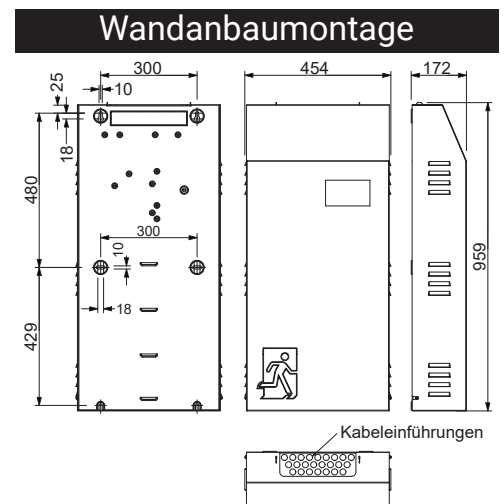

Varianten

Artikelbezeichnung	Betriebsdauer	Abgangsleistung	Batterien	Kapazität	Gewicht
SecureBox LPS Power Plus-4 230-500-M/3h/315W inkl. 10x12V/12Ah (60Ah) Akku	3h	315 W	10x 12 V	60 Ah	60,7 kg
SecureBox LPS Power Plus-4 230-500-M/3h/375W inkl. 12x12V/12Ah (72Ah) Akku	3h	375 W	10x 12 V	72 Ah	68,0 kg
SecureBox LPS Power Plus-4 230-500-M/3h/440W inkl. 14x12V/12Ah (84Ah) Akku	3h	440 W	14x 12 V	84 Ah	75,4 kg
SecureBox LPS Power Plus-4 230-500-M/3h/500W inkl. 16x12V/12Ah (96Ah) Akku	3h	500 W	16x 12 V	96 Ah	82,7 kg
SecureBox LPS Power Plus-4 230-500-M/8h/125W inkl. 10x12V/12Ah (60Ah) Akku	8h	125 W	10x 12 V	60 Ah	60,7 kg
SecureBox LPS Power Plus-4 230-500-M/8h/150W inkl. 12x12V/12Ah (72Ah) Akku	8h	150 W	10x 12 V	72 Ah	68,0 kg
SecureBox LPS Power Plus-4 230-500-M/8h/175W inkl. 14x12V/12Ah (84Ah) Akku	8h	175 W	14x 12 V	84 Ah	75,4 kg
SecureBox LPS Power Plus-4 230-500-M/8h/200W inkl. 16x12V/12Ah (96Ah) Akku	8h	200 W	16x 12 V	96 Ah	82,7 kg
SecureBox LPS Power Plus-4 230-500-M/3h max. 500W / 8h max. 200W ohne Batterie	3h/8h	500 W/200 W	ohne Batterien		24,0 kg
SecureBox LPS Power Plus-8 230-500-M/3h/315W inkl. 10x12V/12Ah (60Ah) Akku	3h	315 W	10x 12 V	60 Ah	60,7 kg
SecureBox LPS Power Plus-8 230-500-M/3h/375W inkl. 12x12V/12Ah (72Ah) Akku	3h	375 W	10x 12 V	72 Ah	68,0 kg
SecureBox LPS Power Plus-8 230-500-M/3h/440W inkl. 14x12V/12Ah (84Ah) Akku	3h	440 W	14x 12 V	84 Ah	75,4 kg
SecureBox LPS Power Plus-8 230-500-M/3h/500W inkl. 16x12V/12Ah (96Ah) Akku	3h	500 W	16x 12 V	96 Ah	82,7 kg
SecureBox LPS Power Plus-8 230-500-M/8h/125W inkl. 10x12V/12Ah (60Ah) Akku	8h	125 W	10x 12 V	60 Ah	60,7 kg
SecureBox LPS Power Plus-8 230-500-M/8h/150W inkl. 12x12V/12Ah (72Ah) Akku	8h	150 W	10x 12 V	72 Ah	68,0 kg
SecureBox LPS Power Plus-8 230-500-M/8h/175W inkl. 14x12V/12Ah (84Ah) Akku	8h	175 W	14x 12 V	84 Ah	75,4 kg
SecureBox LPS Power Plus-8 230-500-M/8h/200W inkl. 16x12V/12Ah (96Ah) Akku	8h	200 W	16x 12 V	96 Ah	82,7 kg
SecureBox LPS Power Plus-8 230-500-M/3h max. 500W / 8h max. 200W ohne Batterie	3h/8h	500 W/200 W	ohne Batterien		24,0 kg

Erläuterungen

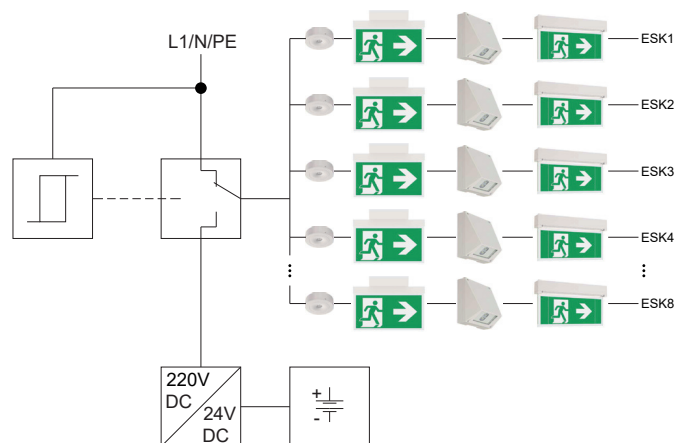


Abb. 1:
Schematische Darstellung des LPS II-Gerätes

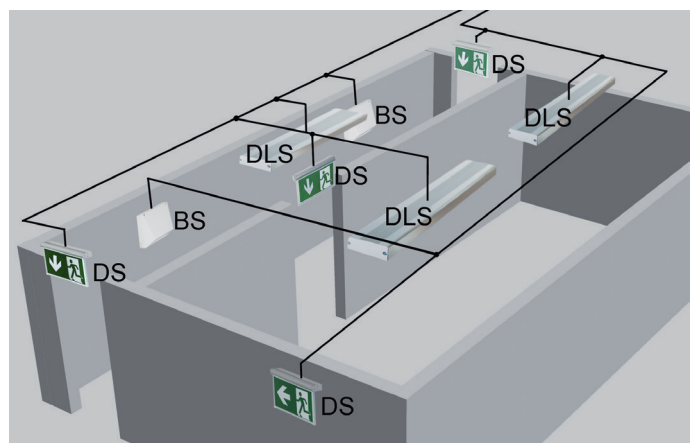


Abb. 2
Schematische Darstellung der Schaltungsarten:
Bereitschaftsschaltung (BS)
Dauerschaltung (DS)
Geschaltete Dauerschaltung (DLS)

Jeder Stromkreis kann in Dauer-/ oder Bereitschaftsschaltung mit Stromkreisüberwachung oder in Dauerschaltung für Mischbetrieb mit Einzelleuchtenüberwachung betrieben werden. Für den Mischbetrieb ist ein ELC-Baustein in den Notleuchten erforderlich.

Das DSZ ermöglicht eine dynamische Fluchtweglenkung (DFWL). Das DSZ dient zur Evakuierung aus einem gefährdeten in einen sicheren Bereich.

Fluchtweg frei



Fluchtweg gesperrt





Das Sperren des Flucht- und Rettungsweges erfolgt mit einem roten „X“, wobei das Rettungszeichen nicht hinterleuchtet wird. Es können unterschiedliche Betriebsmodi an dem DSZ eingestellt werden, zum Beispiel ein statisches oder blinkendes rotes „X“.



Funktionsweisen:

Wie können RIVA-Leuchten in Verbindung mit einer Brandmeldeanlage die Flucht-/Rettungswege sperren?



Normalzustand: Keine Gefahr $\Rightarrow$ Alle Wege freigegeben

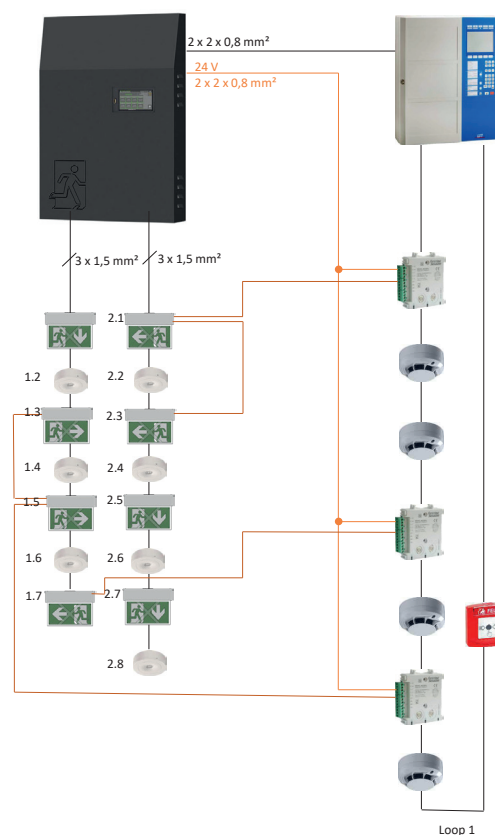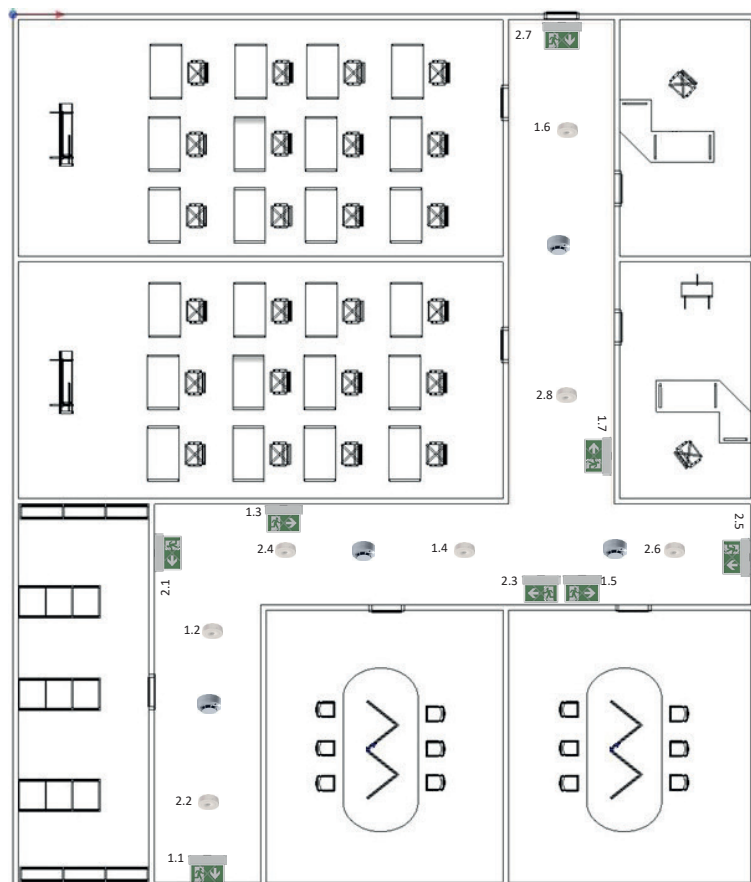



Szenario 1: Feuer im Bereich A ⇒ Brandmeldeanlage gibt Steuersignal an Rettungszeichen 2.1 und 2.3 und sperrt (rotes **X**), damit keine Personen in bzw. durch den Gefahrenbereich laufen

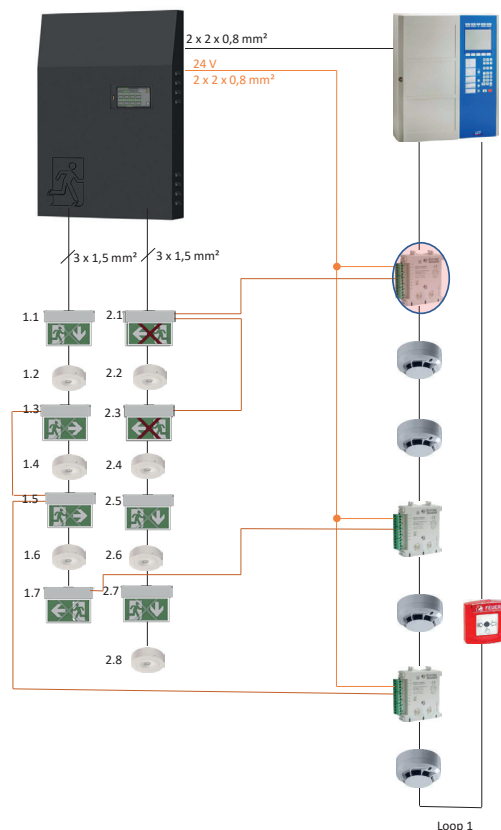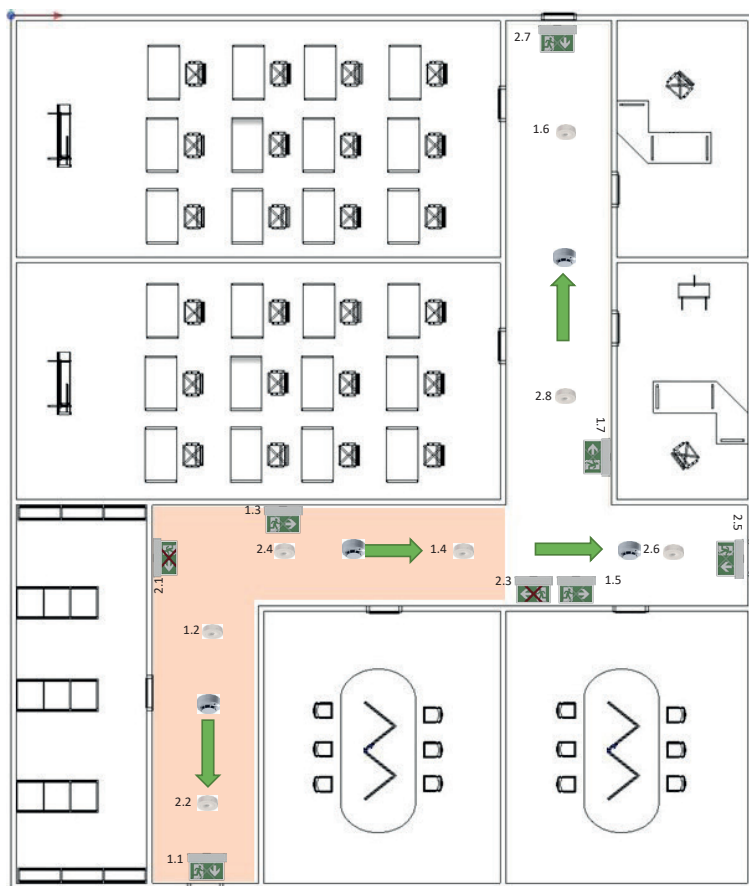


Szenario 2: Feuer im Bereich B ⇒ Brandmeldeanlage gibt Steuersignal an Rettungszeichen 1.7 und sperrt (rotes **X**), damit keine Personen in den Gefahrenbereich laufen

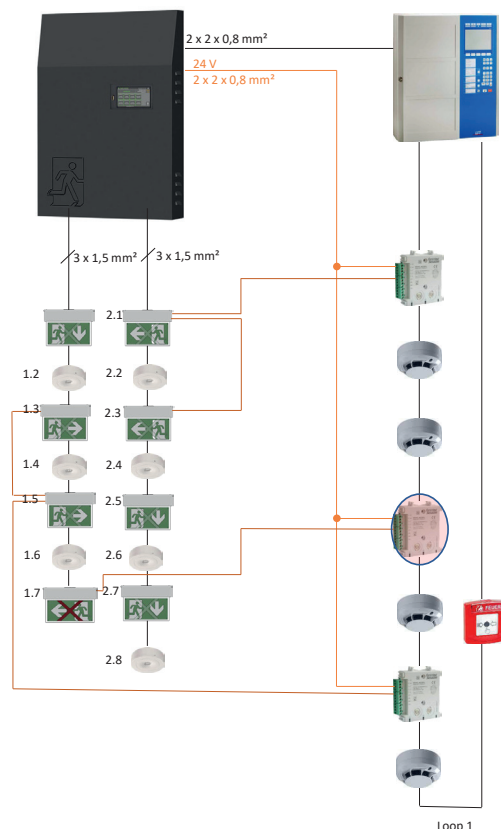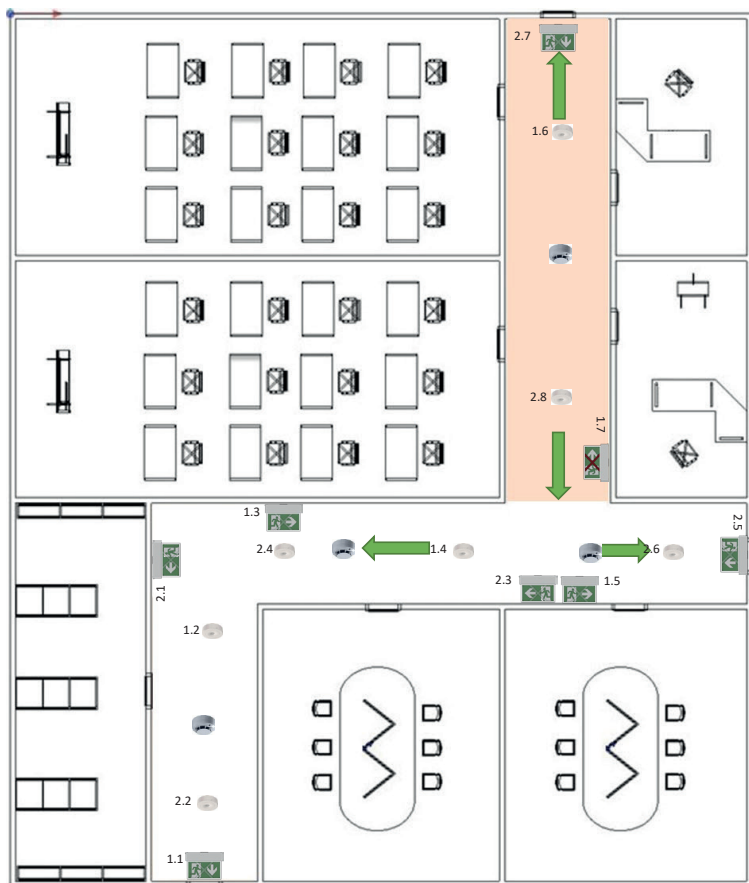

Szenario 3: Feuer im Bereich C ⇒ Brandmeldeanlage gibt Steuersignal an Rettungszeichen 1.3 und 1.5 und sperrt (rotes X) damit keine Personen in bzw. durch den Gefahrenbereich laufen

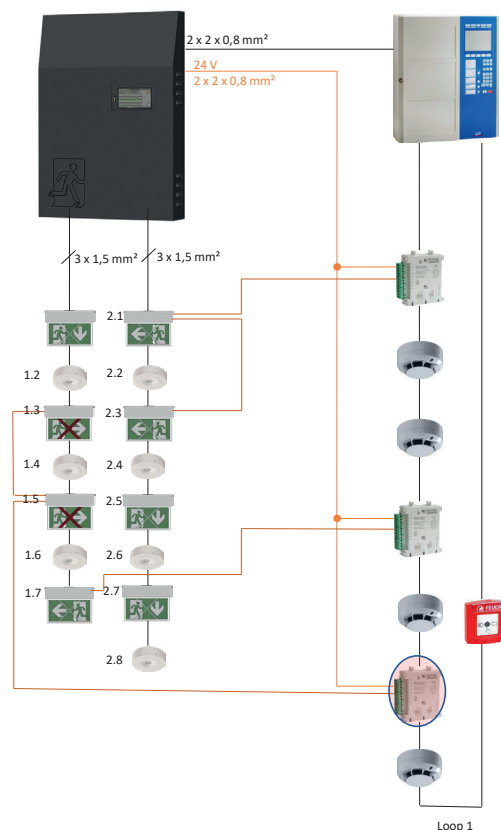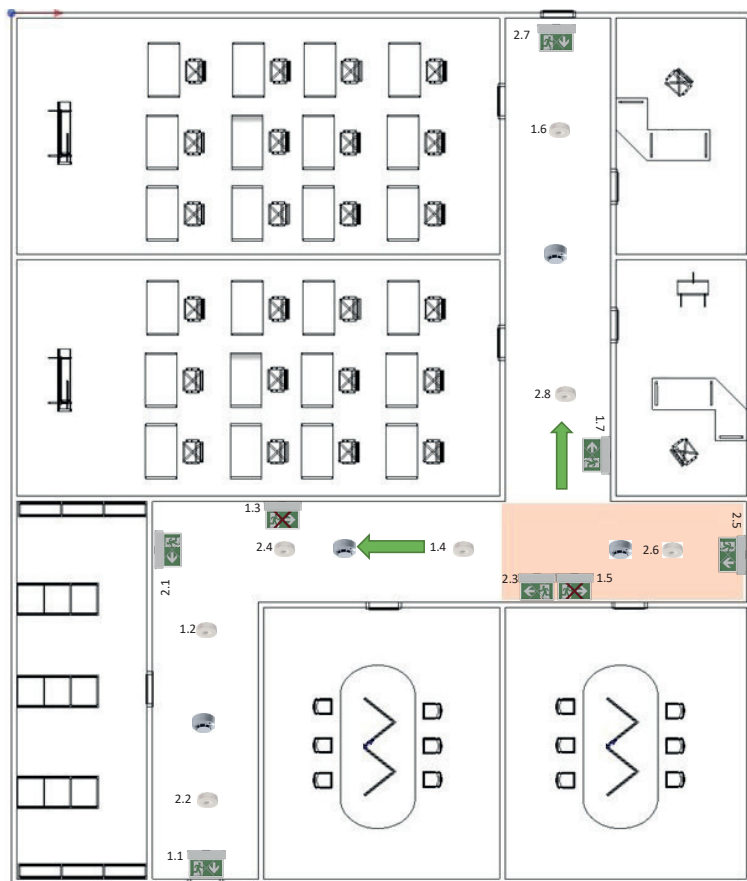

Anschlussschema (Beispiel): RIVA-Leuchten in Verbindung mit Brandmeldeanlage und CPS/LPS

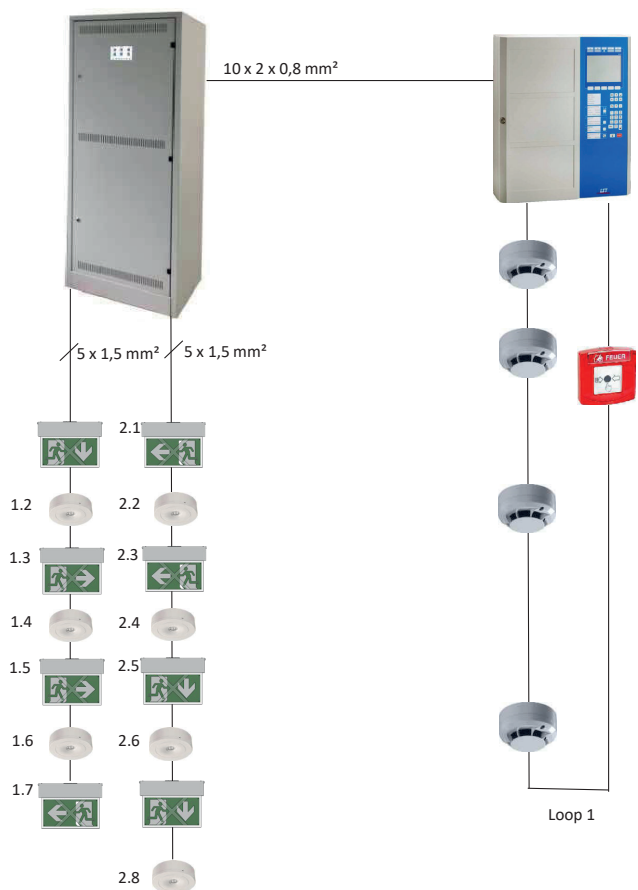

HINWEIS:
Das genaue Schaltschema muss beim Hersteller der Brandmeldeanlage bzw. CPS/LPS angefragt werden!